
ОБЕКТ: ПУП - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН СХЕМА
за канализация на УПИ I, кв.73, ПИ с идент. 56770.501.300,
гр. Плиска, общ. Каспичан

ЧАСТ: СХЕМА НА КАНАЛИЗАЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „КАПИТАЛ ГЛАСС" АД

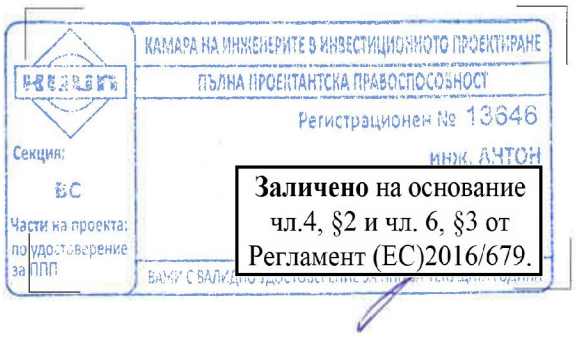

ПРОЕКТАНТ: инж. Антон Стефанов

2024 год.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: ПУП - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН СХЕМА
за канализация на УПИ I, кв.73, ПИ с идент. 56770.501.300, гр. Плиска, общ. Каспичан
Част: СХЕМА НА КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЩА ЧАСТ

Настоящата ВиК схема е изготвена въз основа на задание на Възложителя

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

Отпадъчните води, сформирани на обекта са битово-фекални и атмосферни / дъждовни/. Канализацията на обекта е предвидена разделна: за битово-фекални и атмосферни води. Отпадъчните битови - фекалните води от имота ще се заустят в локално модулно пречиствателно съоръжение разположено в имот с идент. 56770.40.269, чрез новопроектирана площадкова битова канализация ø200, преминаваща през имоти с идент. 56770.501.1120 и 56770.40.270, гр. Плиска, общ. Каспичан.

Отпадъчните атмосферни / дъждовни/ от имота ще се заустят в съществуваща дъждовна канализация намираща се в имот с идент. 56770.501.1120, чрез новопроектирана площадкова дъждовна канализация ø500, гр. Плиска, общ. Каспичан.

Необходимото водно количество и подробни оразмерителни данни ще бъдат представени в следваща фаза на проектиране.

IV. СЕРВИТУТИ

За обезпечаване нормална експлоатация на дворищната битова и дъждовна канализация е предвидено да се отреди сервитутна граница. Сервитутната граница е както следва: от двете страни на 0,75m от оста на битовия канал и на 0,85m от оста на дъждовния канал като се обезпечава нормална сервитутна ивица.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 13646
инж. АНТОН
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

Съставил: .....
/ инж. Антон Стефанов /

ПУП - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН - СХЕМА

за канализация на УПИ I, кв.73, ПИ с идент. 56770.501.300, гр. Плиска, общ. Каспичан

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ М 1 : 500

ЛЕГЕНДА

- К — СЪЩЕСТВУВАЩА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
- Д — СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ
- НОВОПРОЕКТИРАН ПЛОЩАДКОВ /ДВОРИЩЕН/ БИТОВ КАНАЛ
- НОВОПРОЕКТИРАН ПЛОЩАДКОВ /ДВОРИЩЕН/ ДЪЖДОВЕН КАНАЛ

Нова РШ6
К.н.=149.95m
К.д.к.=146.21m
H=3.74m

Нова РШ5
К.н.=149.90m
К.д.к.=146.78m
H=3.12m

Нова РШ4
К.т.=149.08m
К.д.к.=146.32m
H=3.06m

Нова РШ5
К.т.=149.38m
К.д.к.=145.97m
H=3.41m

Същ. РШ
К.т.=149.52m
К.д.к.=146.40m
H=3.12m/2.55m

Нова РШ3
К.т.=147.82m
К.д.к.=144.85m
H=2.97m

Нова РШ2
К.т.=147.80m
К.д.к.=144.52m
H=3.28m

Нова РШ1
К.т.=147.80m
К.д.к.=144.50m
H=3.30m

Същ. РШ
К.т.=147.46m
К.д.к.=144.36m
H=3.10m

Нова РШ2
К.т.=147.80m
К.д.к.=144.79m
H=3.01m

Нова РШ7
К.т.=148.10m
К.д.к.=146.12m
H=1.98m

Нова РШ4
К.т.=147.70m
К.д.к.=145.39m
H=2.31m

Нова РШ3
К.т.=147.70m
К.д.к.=145.11m
К.д.к.=145.01m
H=2.69m

Нова РШ1
К.т.=147.60m
К.д.к.=144.64m
H=2.96m

К.т.=147.60m
К.д.к.=144.53m
H=3.07m

НОВОПР. ДЪЖД. КАН. L=22.80 m; DN400 PP; J=2 %

БИТ. КАН. L=27.73 m; DN200 PP; J=1 %

БИТ. КАН. L=48.29 m; DN200 PP; J=1 %

БИТ. КАН. L=53.89 m; DN200 PP; J=1 %

НОВОПР. ДЪЖД. КАН. L=49.25 m; DN500 PP; J=1.0 %

БИТ. КАН. L=14.50 m; DN200 PP; J=1 %

НОВОПР. ДЪЖД. КАН. L=60.35 m; DN400 PP; J=2 %

БИТ. КАН. L=58.06 m; DN200 PP; J=1 %

L=7.00 m; DN200 PP; J=1 %

L=5.42 m; DN200 PP; J=1 %

L=22.80m; DN400 PP; J=5%

L=56.64m; DN400 PP; J=1.5%

Същ. ДЪЖД. КАН. DN400 PP; J=5%
Q=255.06 l/s; V=2.29 m/s

Същ. ДЪЖД. КАН. DN400 PP; J=5%
Q=255.06 l/s; V=2.29 m/s

Същ. ДЪЖД. КАН. DN400 PP; J=5%
Q=255.06 l/s; V=2.29 m/s

Д.Ш.

Ш.

сервитут

пречиствателна станция
56770.40.269

±0,00=150.21

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 13646
инж. АНТОН
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЧКИ С ВАЛИДНО У

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

проектант: .....

инж. А. Стефанов

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

възложител: .....

"КАПИТАЛ ГЛАСС" АД